




Układanie kabli (*00), wysterylowanie regulatorem prędkości obrotowej typ 30510

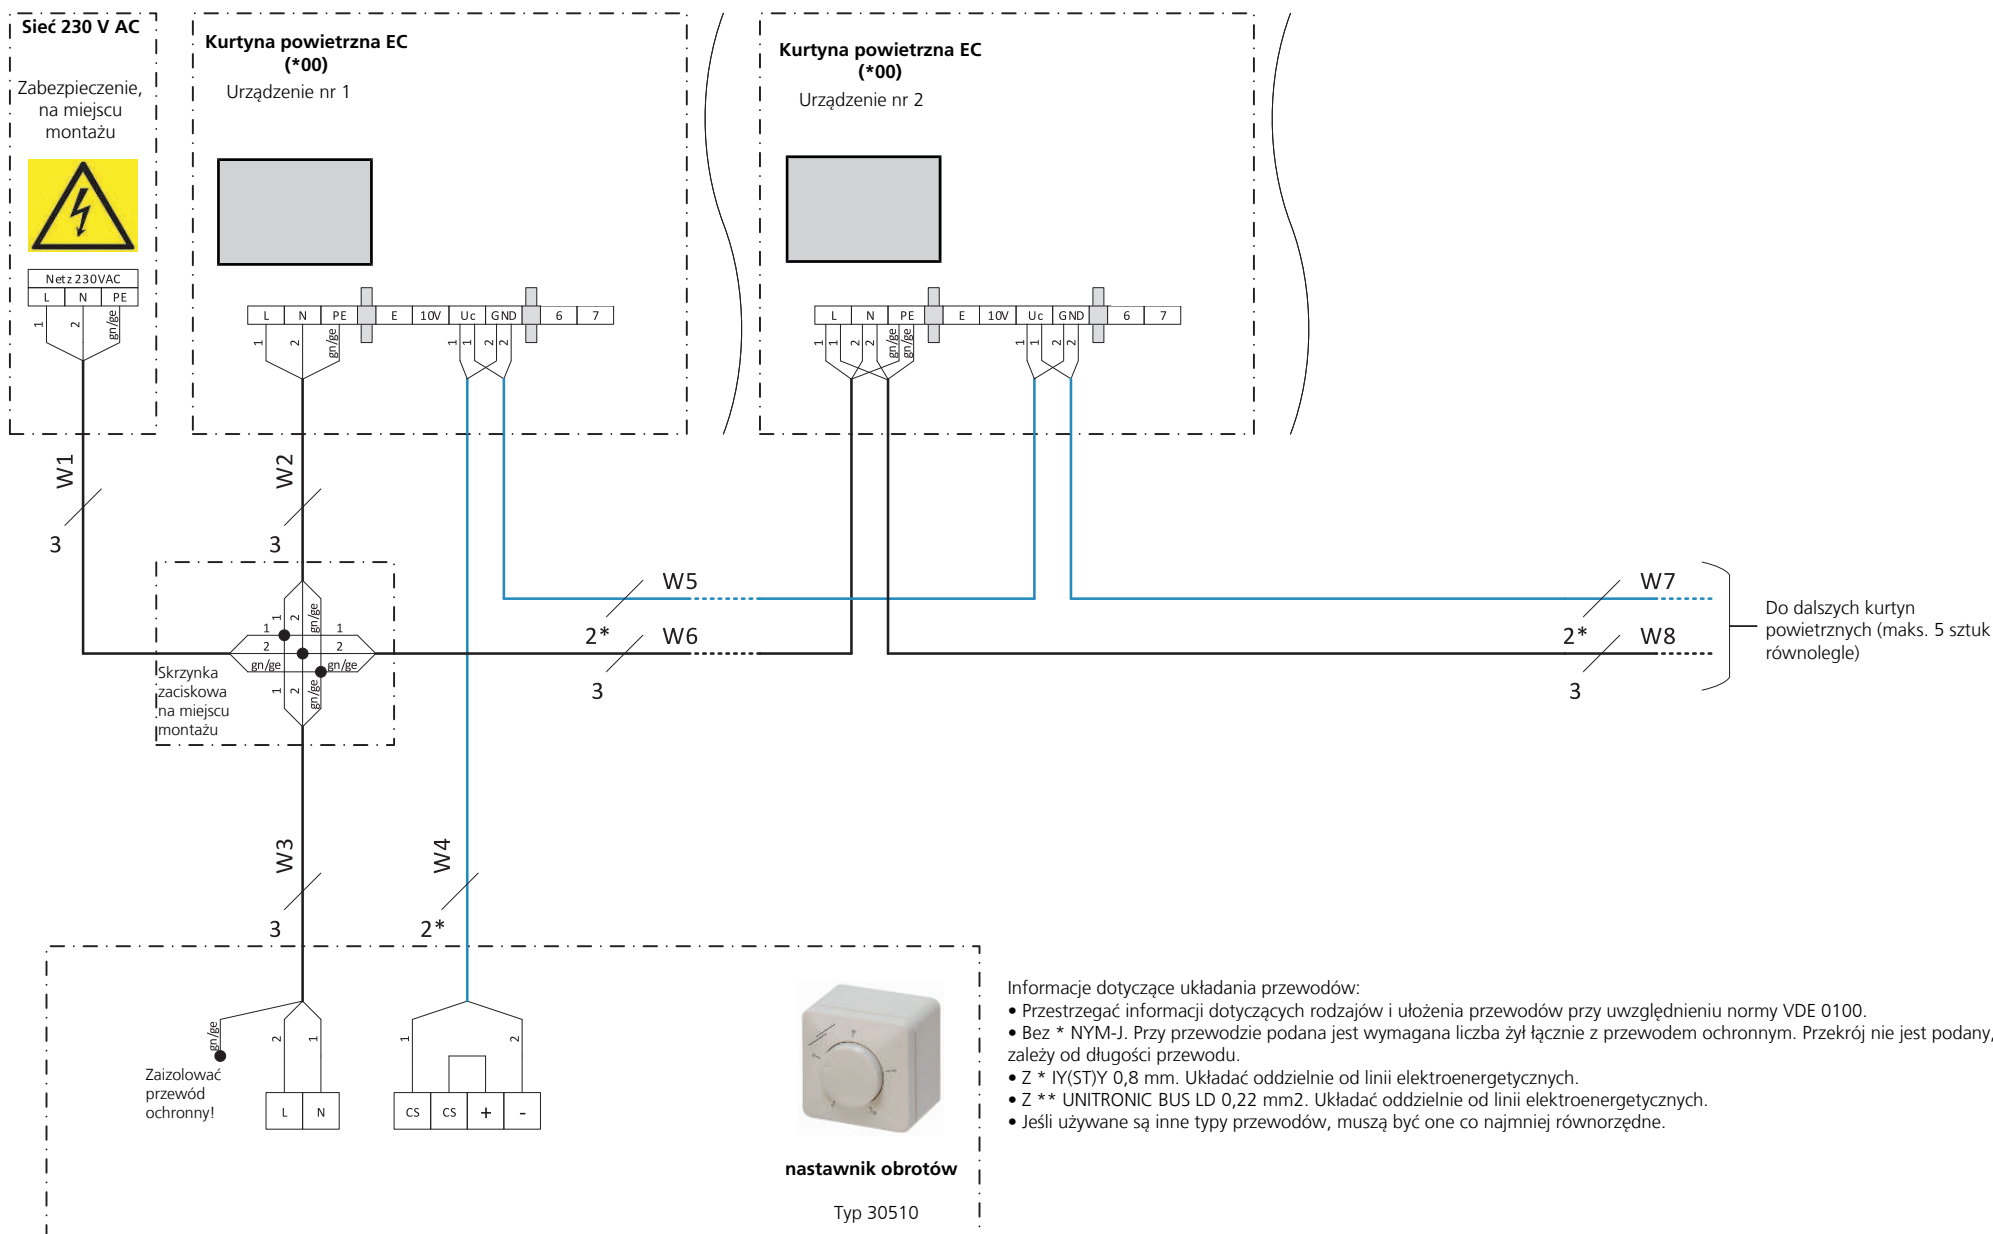


Ułożenie przewodów (*00), sterowanie poprzez regulator kompaktowy typu 30158

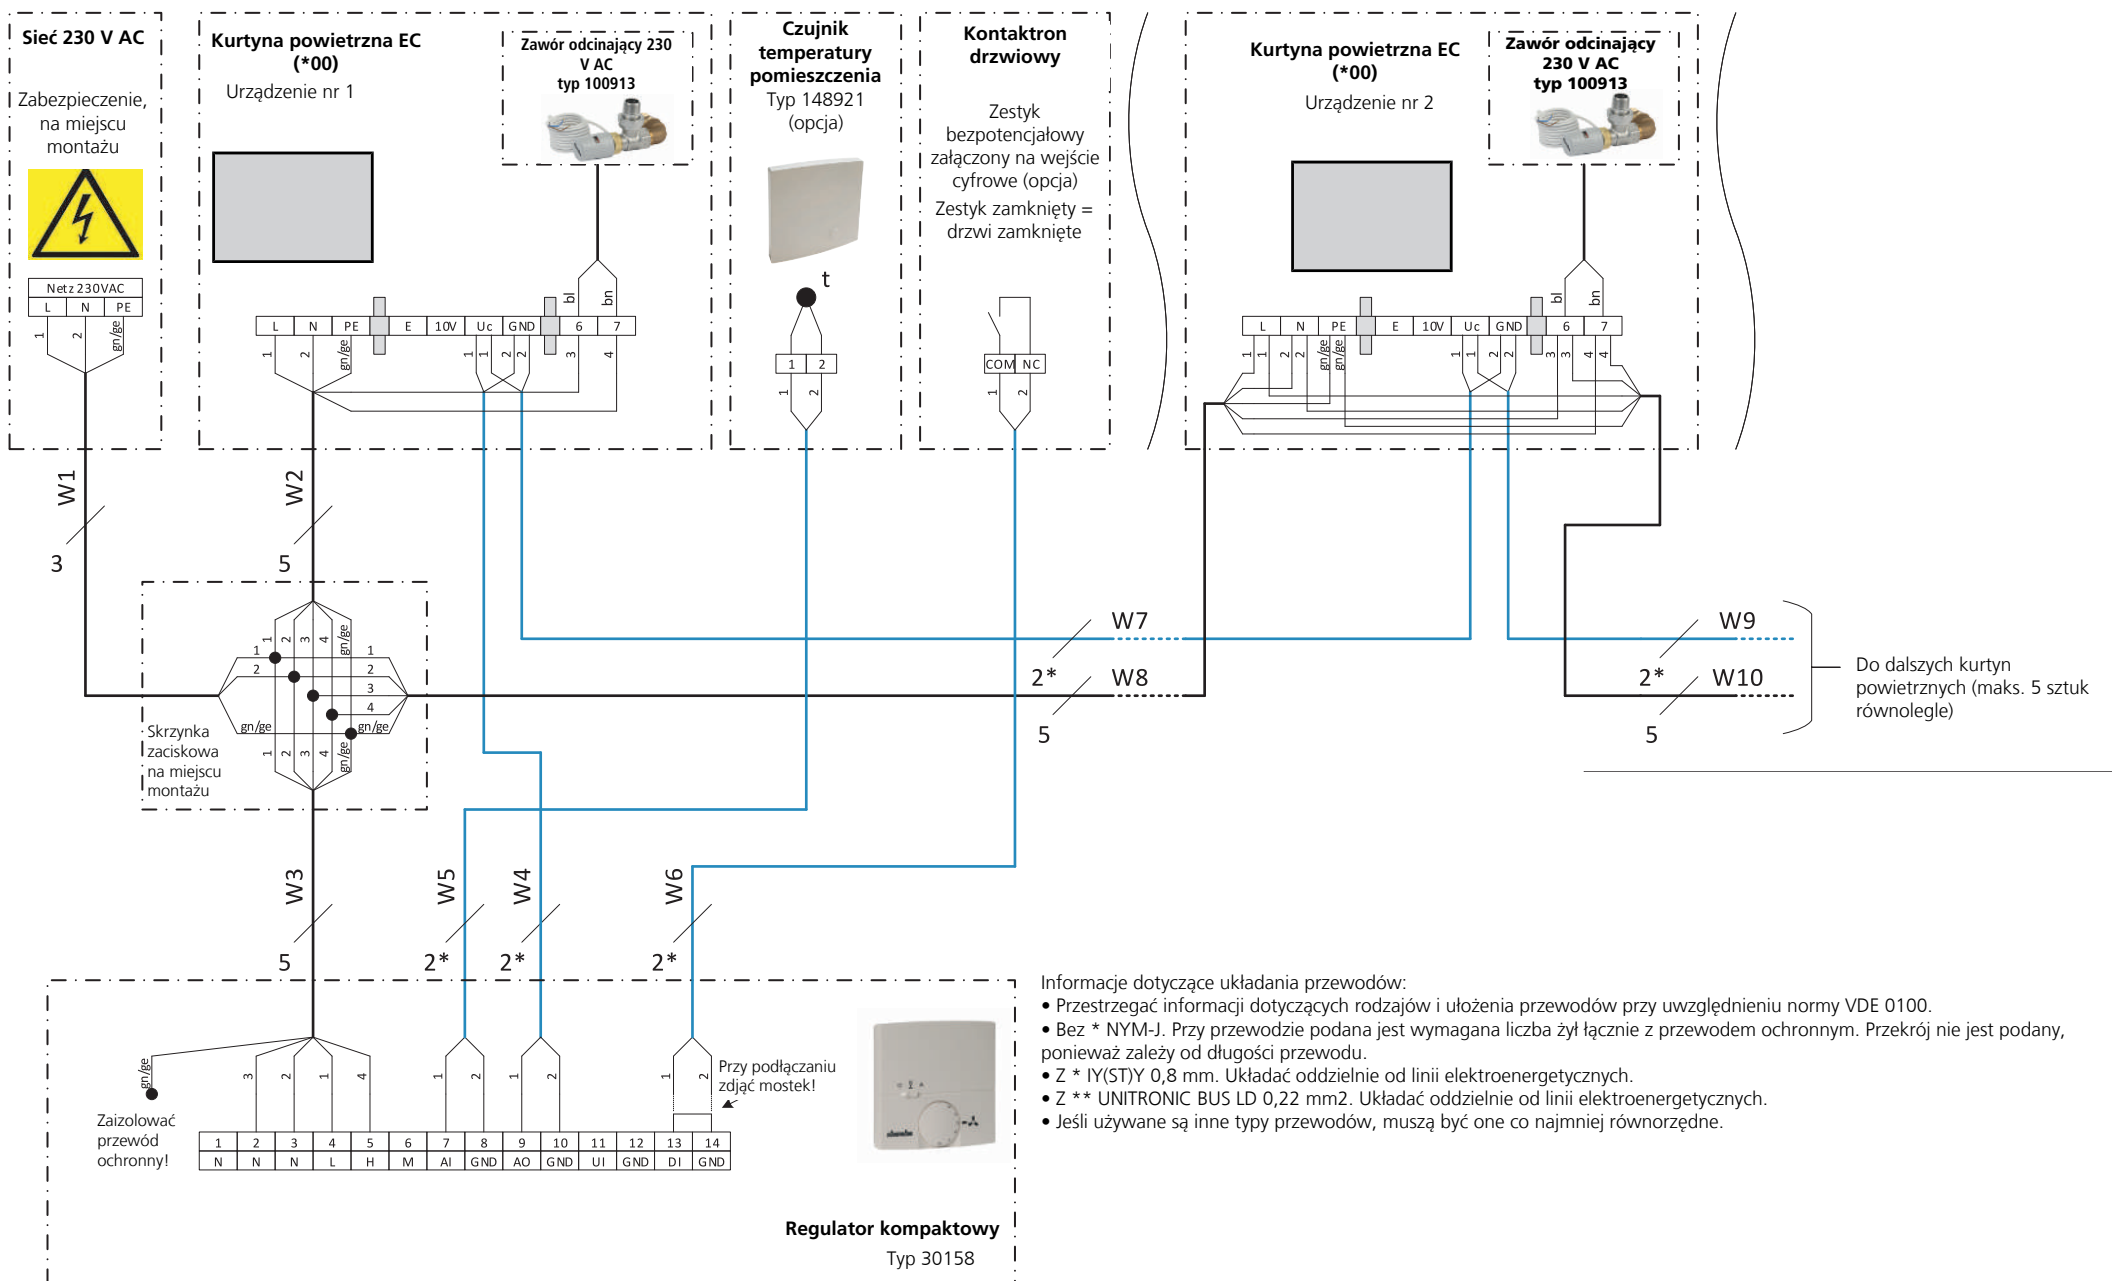


Ułożenie przewodów (*00), sterowanie poprzez DDC/system automatyki budynku

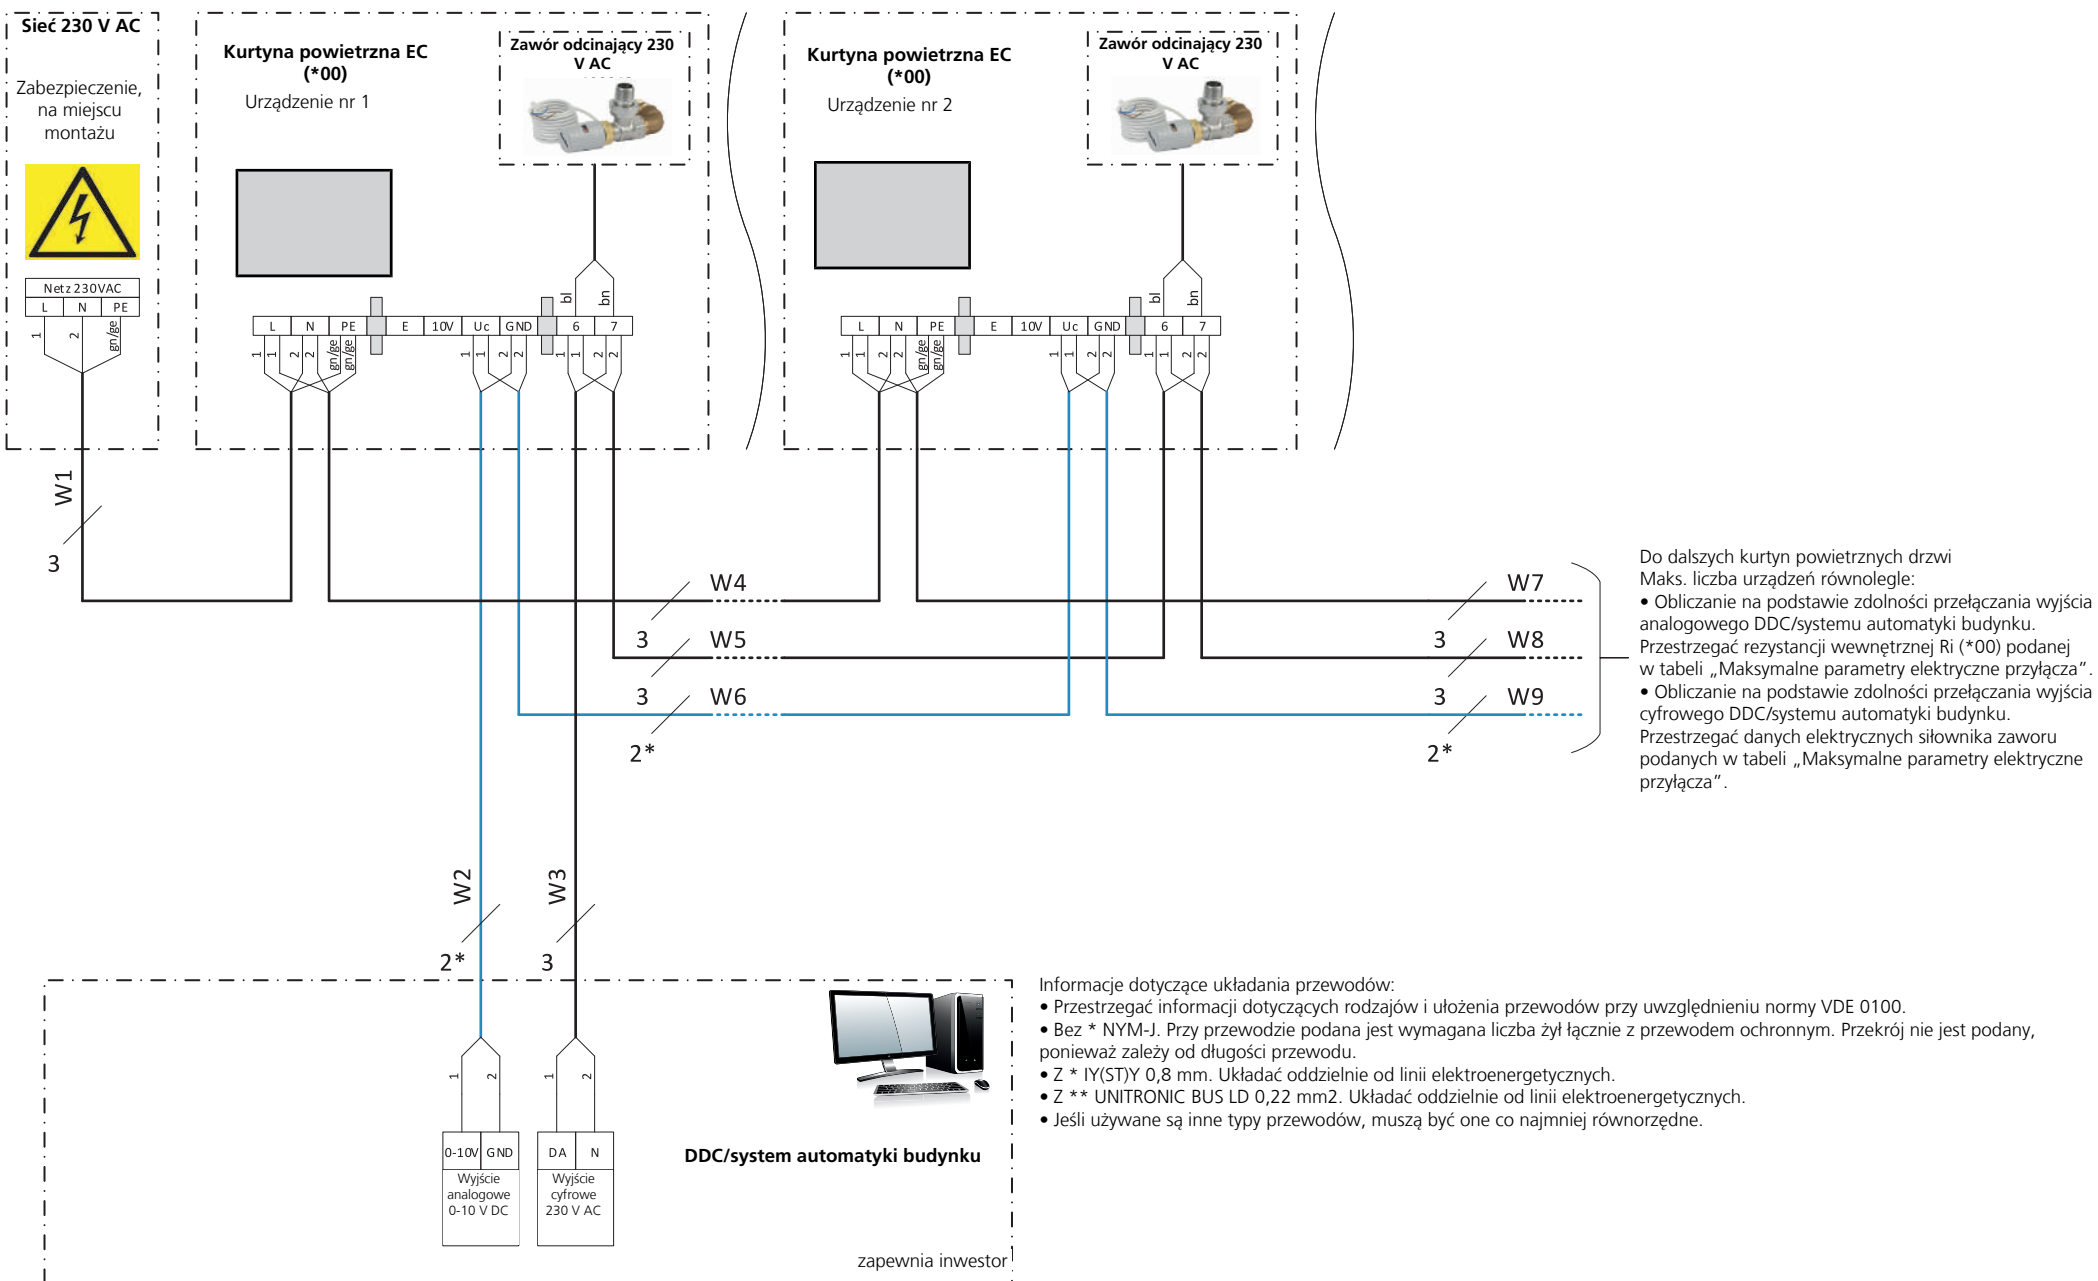

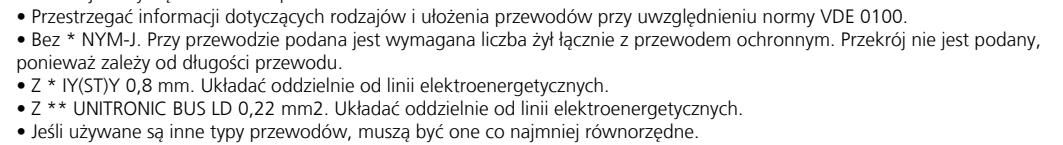

Ułożenie przewodów z komunikatem o usterce (*T), sterowanie poprzez regulator kompaktowy typu 30158

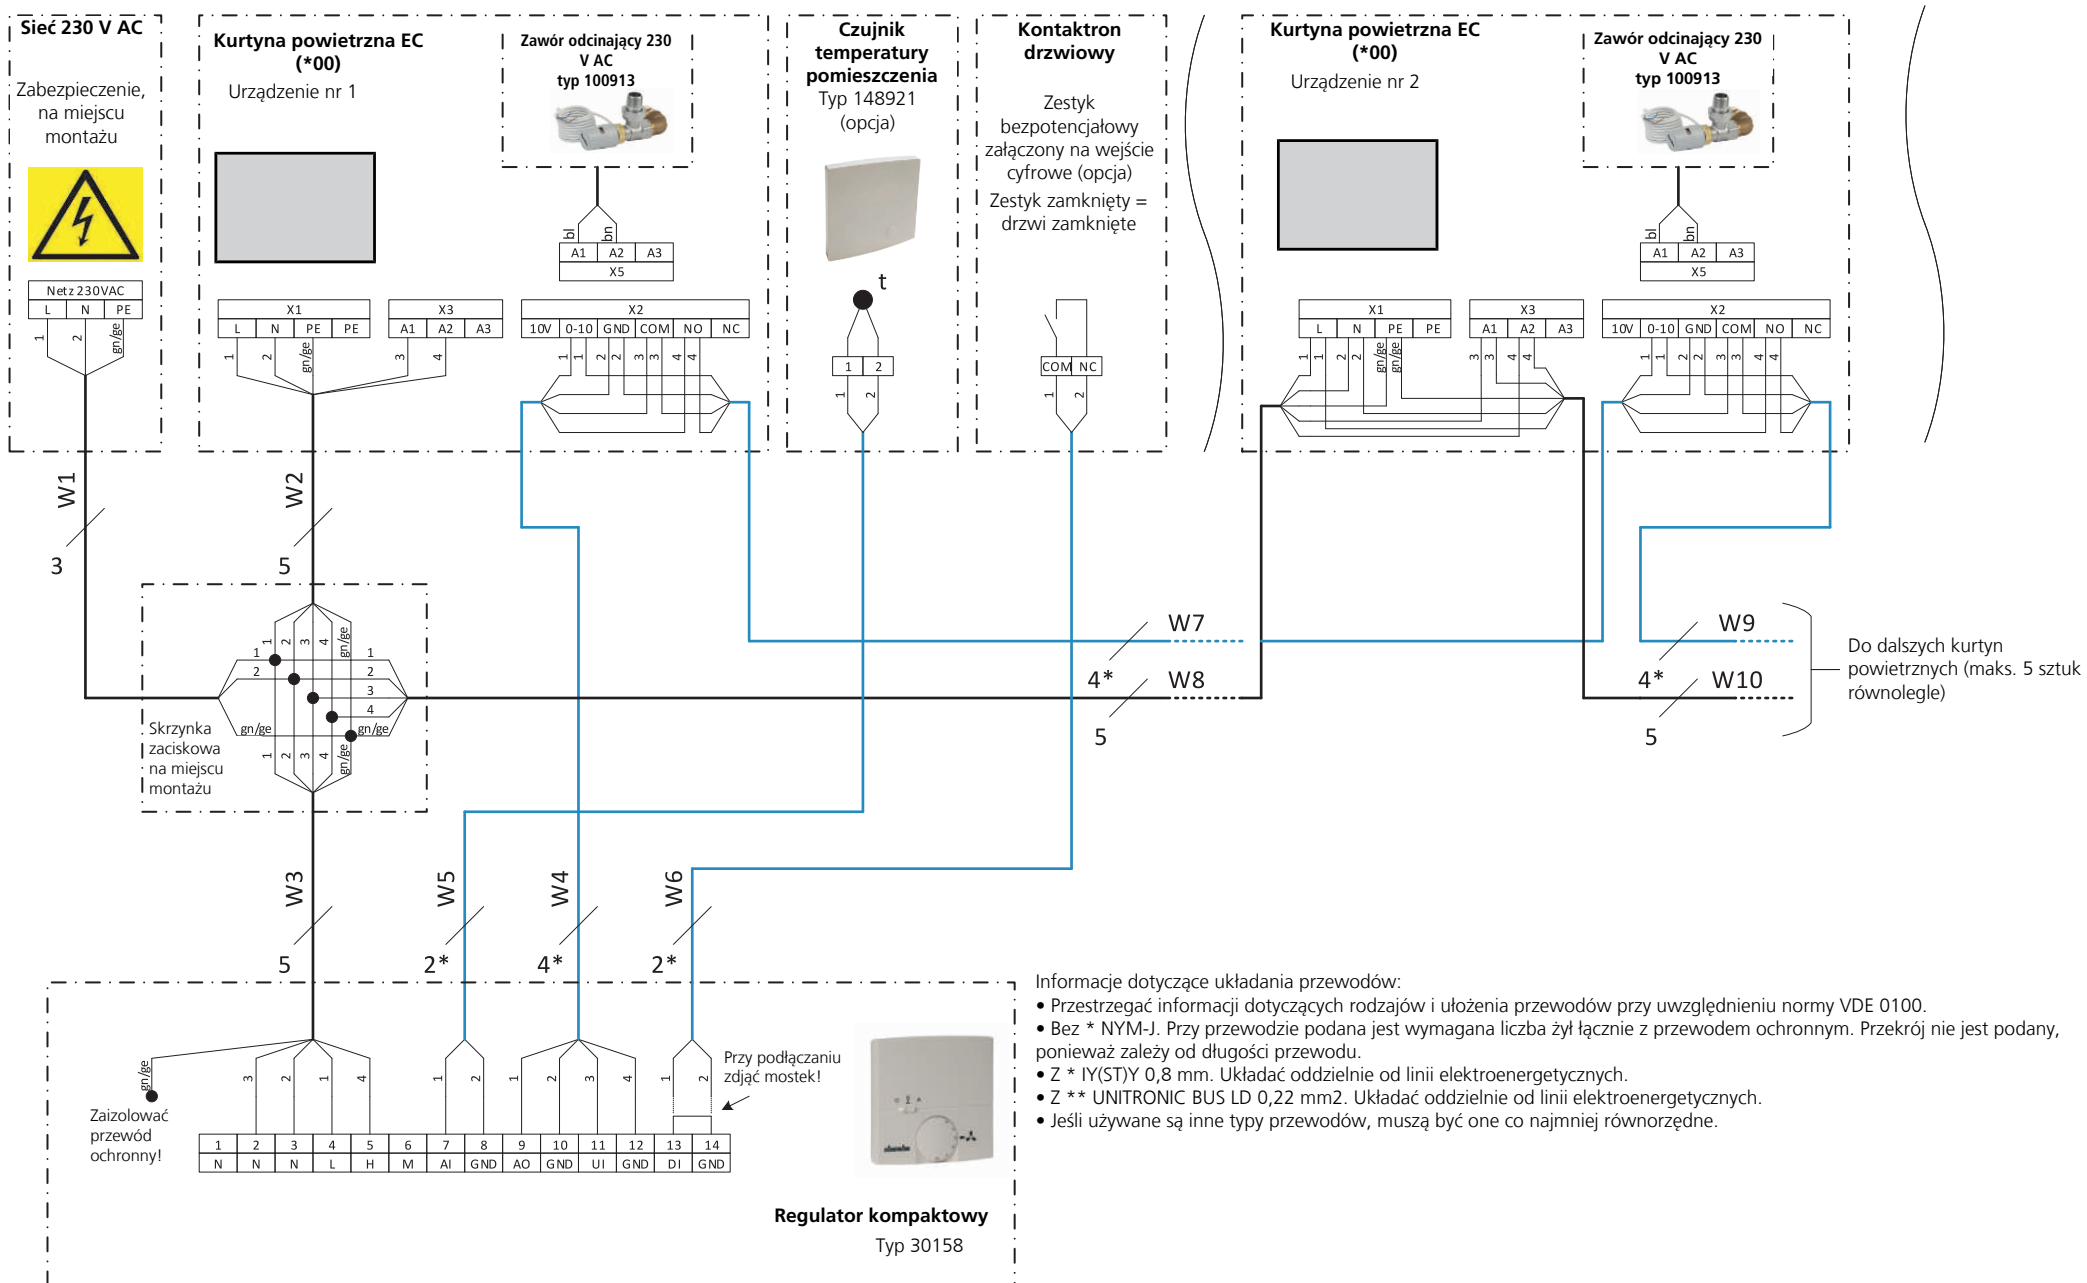

Ułożenie przewodów z komunikatem o usterce (*T), sterowanie poprzez DDC / system automatyki budynku

