



## UniLine AC, wersja elektromechaniczna z wewnętrznym przetwarzaniem błędów (\*00)

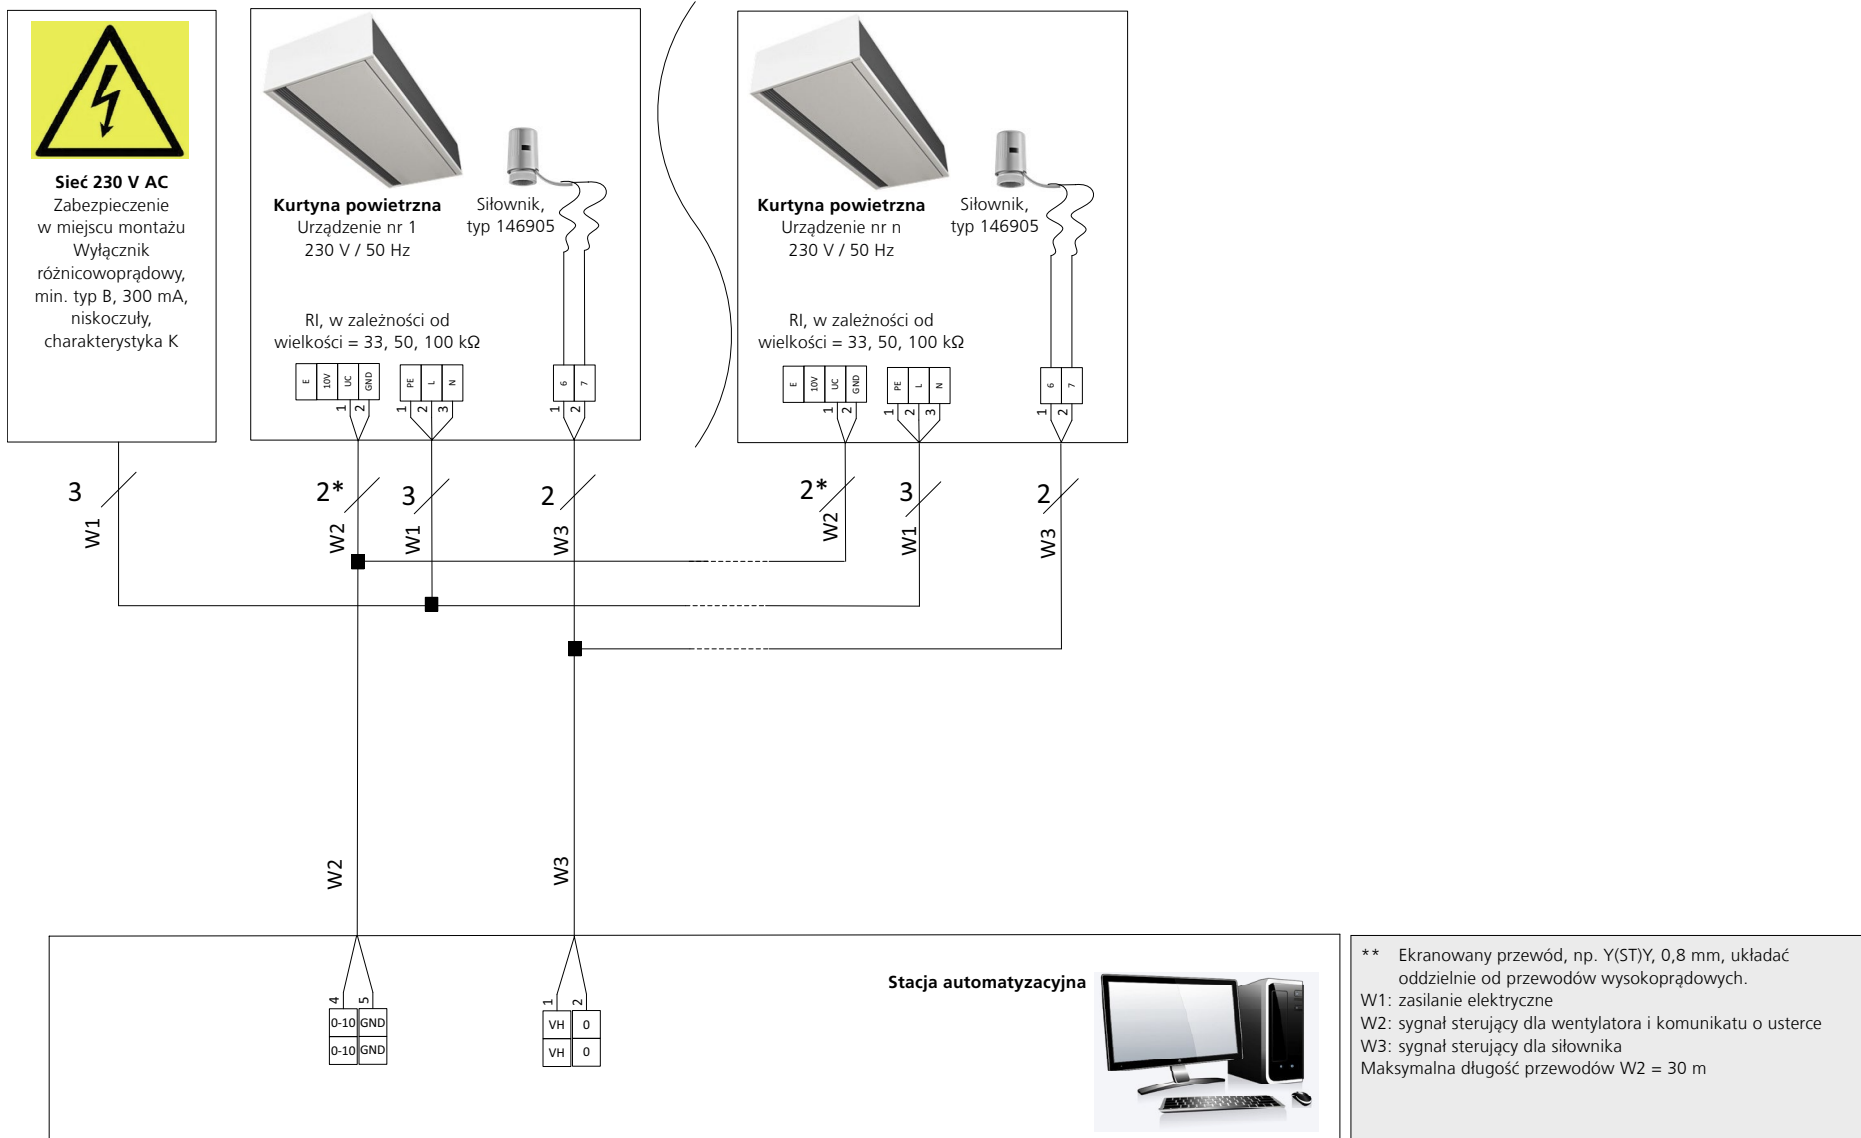

## UniLine AC, wersja elektromechaniczna z zewnętrznym komunikatem o usterce (\*T)

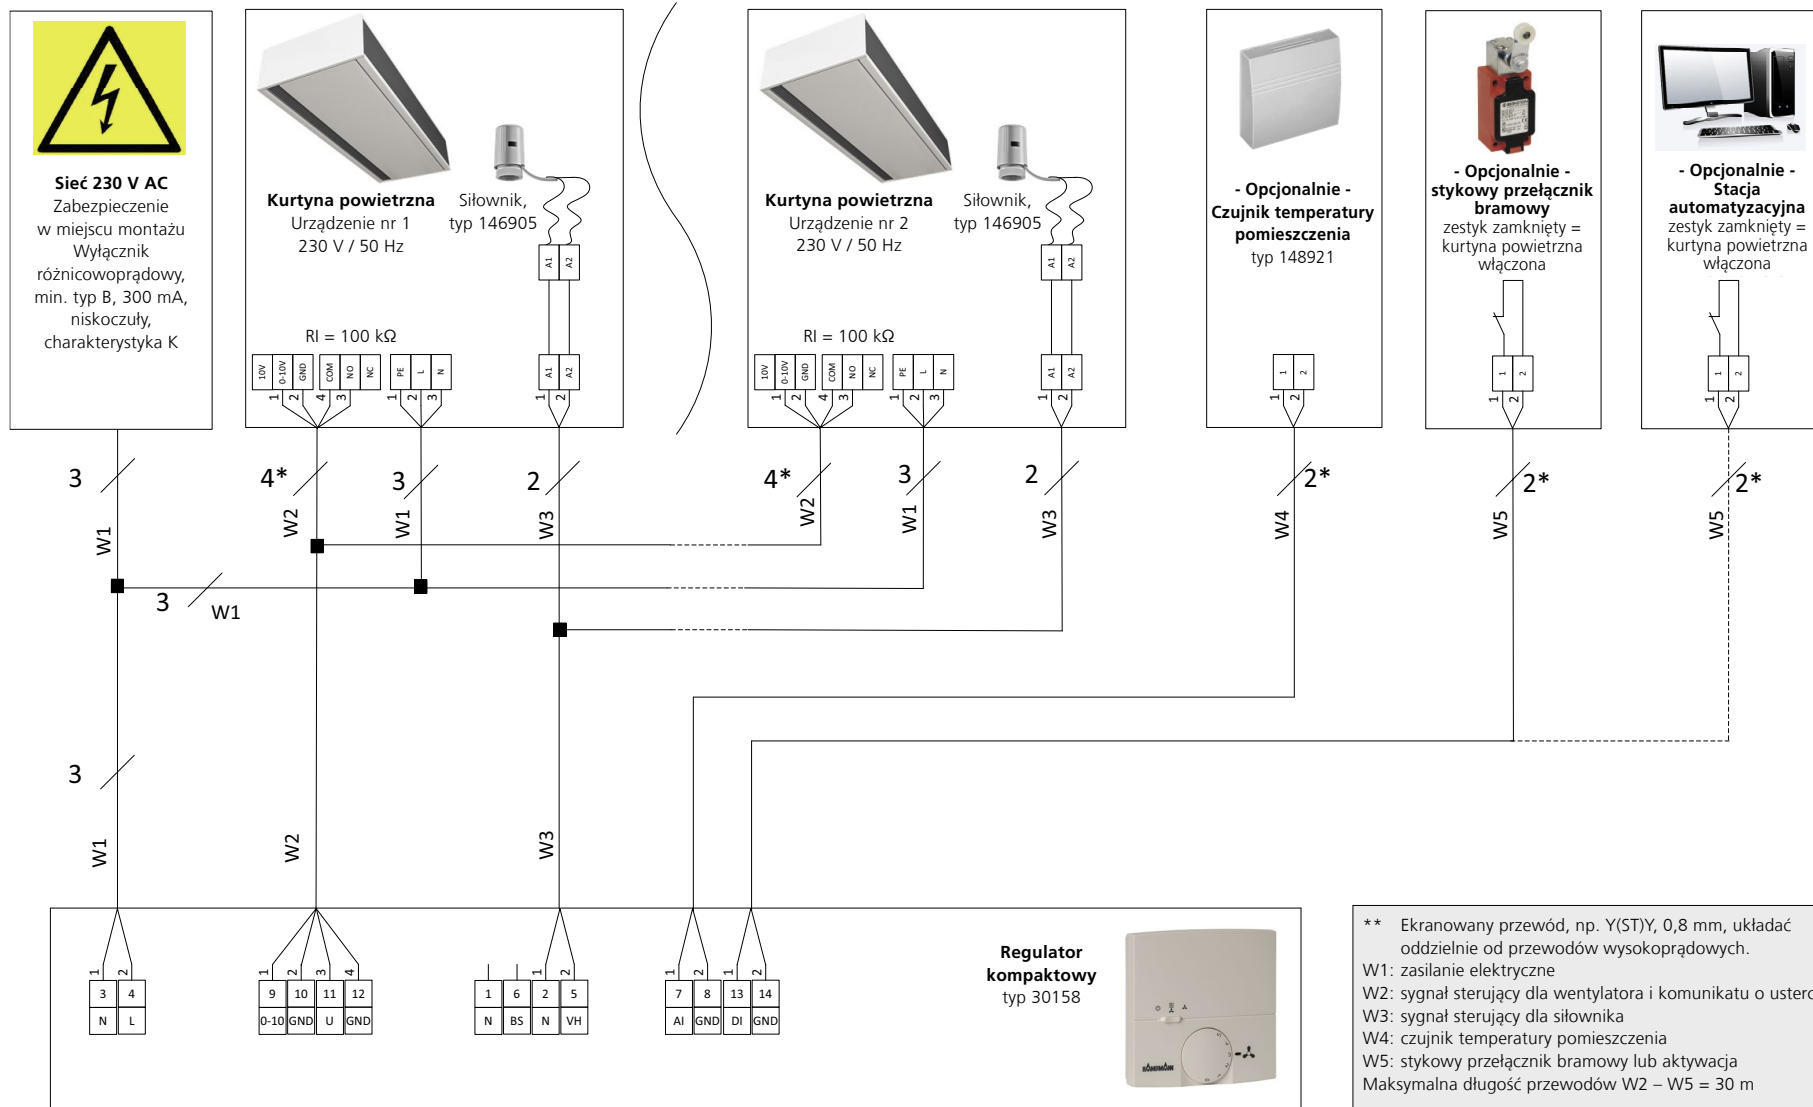

\*\* Ekranowany przewód, np. Y(ST)Y, 0,8 mm, układać oddzielnie od przewodów wysokoprądowych.  
W1: zasilanie elektryczne  
W2: sygnał sterujący dla wentylatora i komunikatu o usterce  
W3: sygnał sterujący dla siłownika  
W4: czujnik temperatury pomieszczenia  
W5: stykowy przełącznik bramowy lub aktywacja  
Maksymalna długość przewodów W2 – W5 = 30 m

